
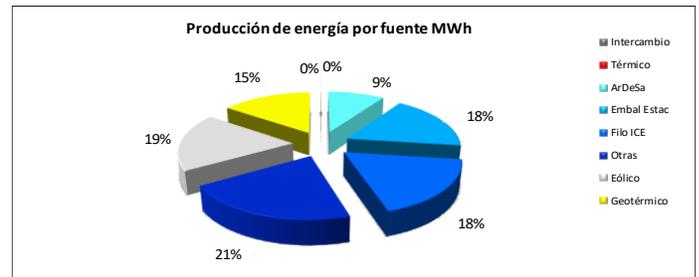


## Estado de la generación del SEN

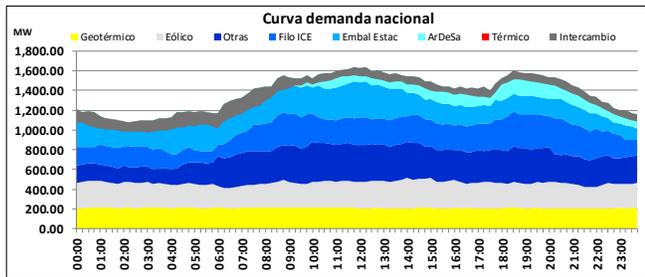

Demanda máxima 1559 MW 11:45 horas

◆ El programa de exportación de energía fue de 2,346.52 MWh para este día.

◆ En el uso del recurso hídrico, el complejo ArDeSa aportó el 14.21% del total de la energía hidroeléctrica del SEN, representando el 9% de la producción total de energía del día. Las plantas de embalse estacional Cachí, Angostura, Pirrís y Reventazón, aportaron el 26.66% de la energía hidroeléctrica del SEN.


◆ En este día no se utilizó generación de fuentes térmicas.

◆ La generación geotérmica este día aportó el 15% de la producción total del sistema.

◆ La generación eólica este día aportó el 19% de la producción total del sistema.

◆ El recurso eólico registró una potencia máxima de 304.31 MW a las 15:00 horas.

## Niveles de embalse

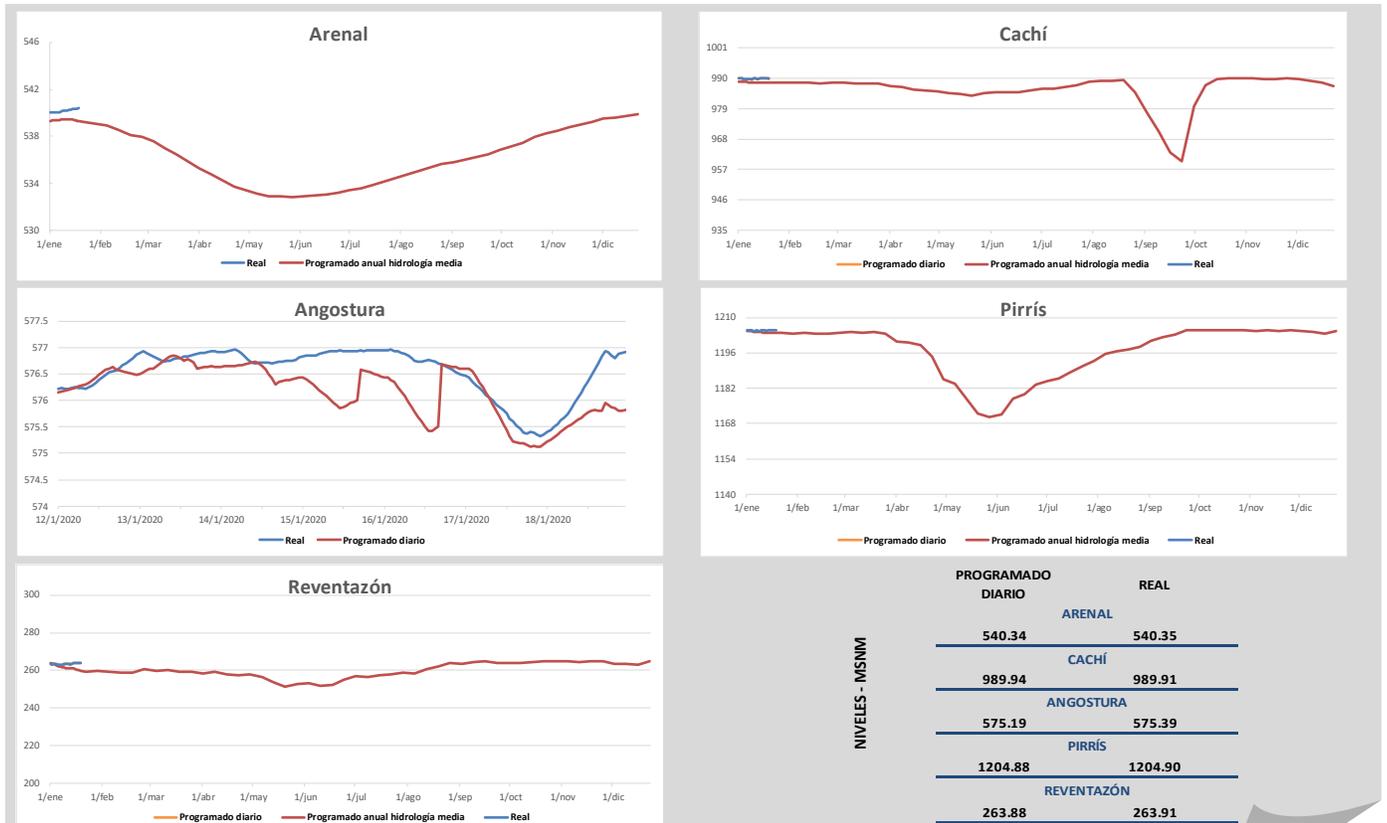

Los niveles "Programados anuales" corresponden a los valores proyectados para todo el 2020 en los estudios preliminares de Planeamiento Operativo. Los niveles "Programados diarios" corresponden a la optimización diaria de energía que se incluye en el predespacho nacional de generación y son los niveles que se controlan durante la operación en tiempo real.

