
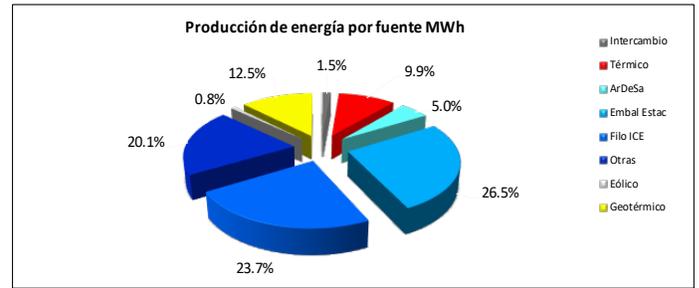


## Estado de la generación del SEN


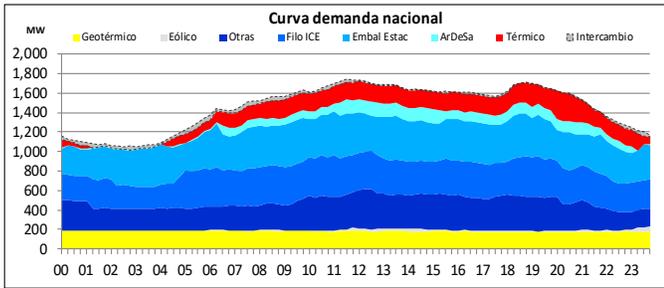


Demanda máxima 1741 MW 11:30 horas

- El programa de importación de energía fue de 530.20 MWh, mientras que el de exportación de energía fue de 6.53 MWh, para este día.
- En el uso del recurso hídrico, el complejo ArDeSa aportó el 6.68% del total de la energía hidroeléctrica del SEN, representando el 5.0% de la producción total de energía del día. Las plantas de embalse estacional Cachí, Angostura, Pirrís y Reventazón, aportaron el 35.19% de la energía hidroeléctrica del SEN.
- La generación geotérmica este día aportó el 12.5% de la producción total del sistema.

- La generación con fuentes térmicas este día alcanzó su máximo valor de potencia de 376.24 MW a las 20:00 horas. Este tipo de generación representa el 9.93% de la producción total del sistema y, para ello se ha utilizado P.T. Orotina, Garabito, Moín, Moín (Alquiler) y Garabito (Alquiler).
- La generación eólica este día aportó el 0.8% de la producción total del sistema.
- El recurso eólico registró una potencia máxima de 47.39 MW a las 23:45 horas.

## Niveles de embalse

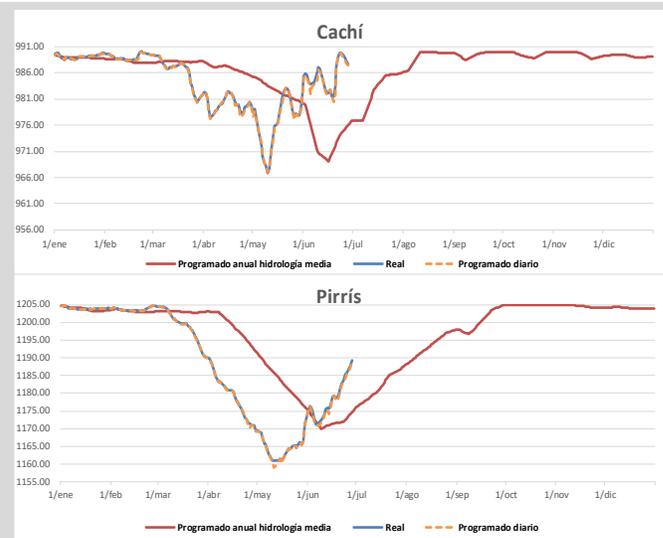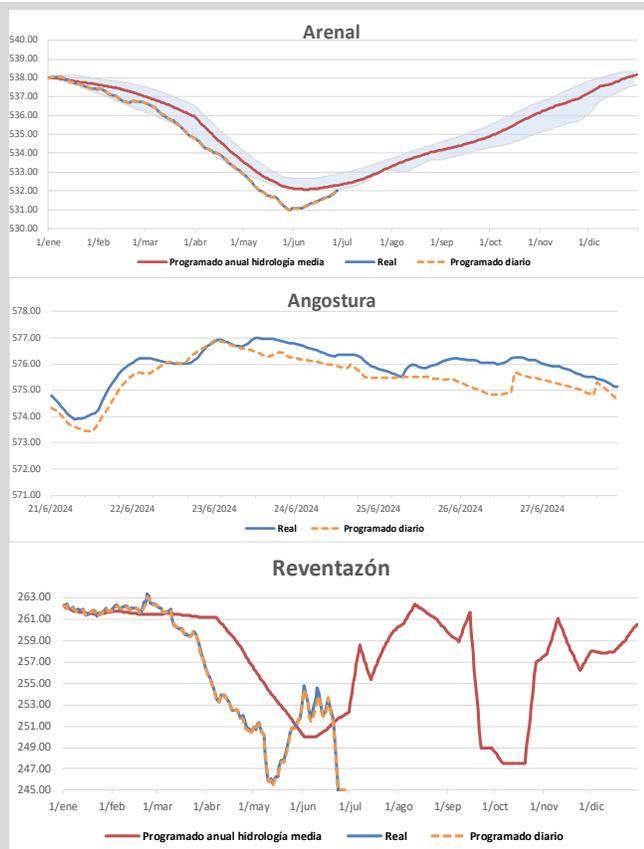

PROGRAMADO DIARIO	REAL
<b>ARENAL</b>	
531.95	531.96
<b>CACHÍ</b>	
987.75	988.27
<b>ANGOSTURA</b>	
575.69	576.24
<b>PIRRÍS</b>	
1187.25	1187.92
<b>REVENTAZÓN</b>	
245.00	221.46

Nota: Los niveles "programados anuales" corresponden a los valores proyectados para todo el 2024 en los estudios realizados por el departamento de Planeamiento Operativo. Los niveles programados diarios son resultado de la optimización diaria de energía que se publica en el predespacho nacional de generación y son las metas por embalse durante la operación en tiempo real.

