

1. Demanda Nacional de Electricidad

La demanda máxima del día fue de 1 580.2 MW a las 12:45 horas. La demanda de energía del día fue de 31 955.3 MWh. La demanda máxima histórica del SEN se presentó el 2025-04-08 13:15:00.0 y alcanzó un valor de 1 940.2 MW.

Figura 1: Demanda nacional, generación por fuente e intercambios


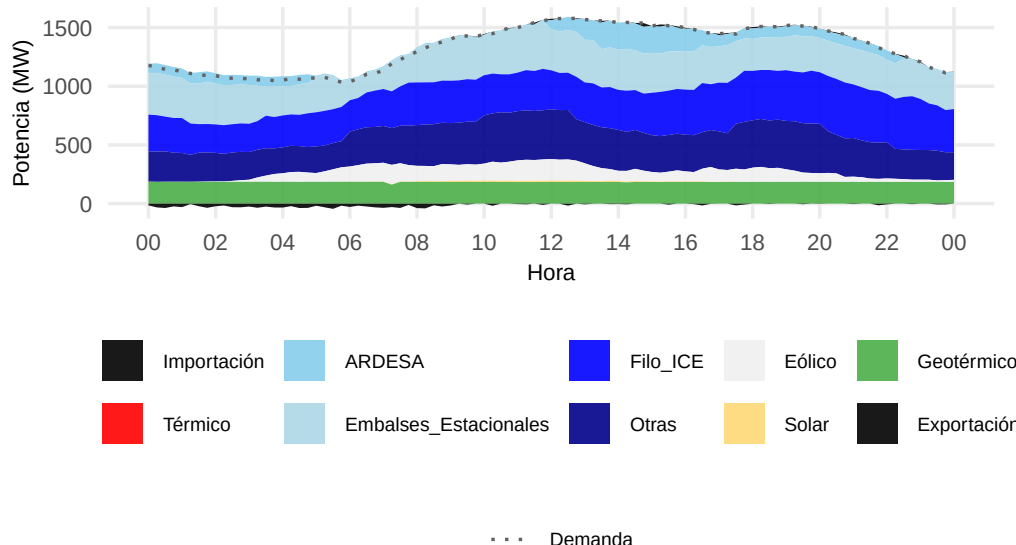


Figura 2: Composición de la generación a la hora de la máxima demanda considerando intercambios

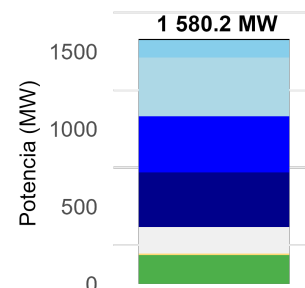


Nota: En la Figura 1 los valores negativos representan exportación de energía al MER.

Tabla 1: Atención de demanda por fuente

Fuente	Energía (MWh)
Importación	12.56
Bagazo	0.00
Eólico	2 203.52
Geotérmico	4 414.45
Hidro-Exp	24 723.29
Solar	75.89
Térmico-Exp	0.00

Figura 3: Porcentaje atención de demanda por fuente

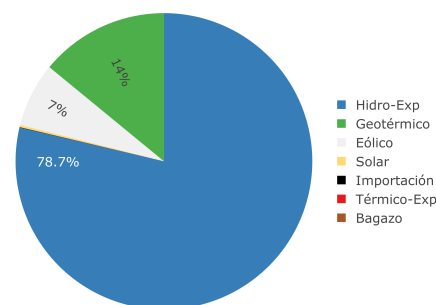

Nota: Las exportaciones al MER (Exp) se restan de la generación hidro-eléctrica o térmica según corresponda. Datos SACDA/EMS

Figura 4: Gráfico del intercambio

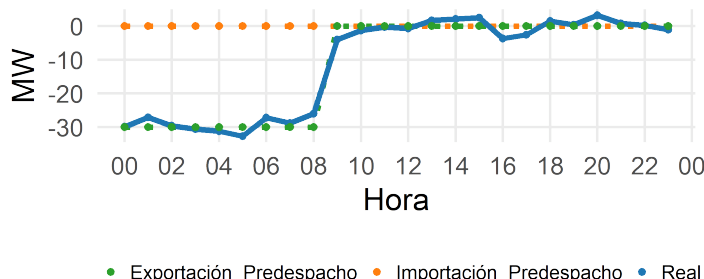


Tabla 2: Transacciones de Energía


Transacción	Programado (MWh)	Real (MWh)
Exportaciones	-260.7	-277.0
Importaciones	27.5	12.6

Nota: Datos CEMER.

2. Niveles de embalse


A continuación se presenta el comportamiento real y programado del nivel de los embalses de regulación del SEN. En cada gráfico se muestra el valor medido a las 23:59 horas del día en análisis.

Figura 5: Nivel del embalse Arenal

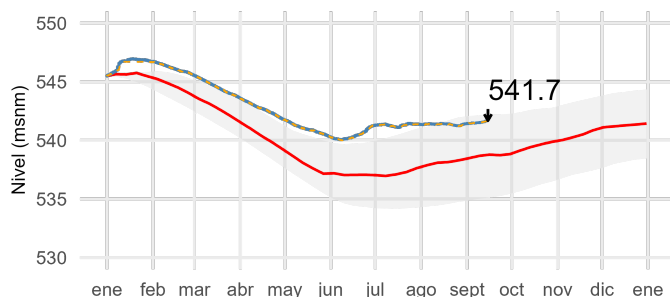


 Hidrología superior e inferior
 Predespacho diario
 Programa anual: hidrología media
 Real

Figura 6: Nivel del embalse Cachí

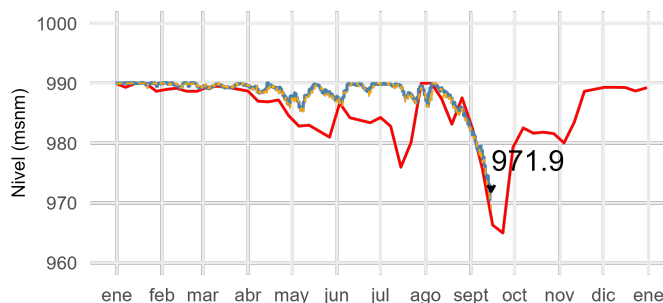


 Predespacho diario
 Programa anual: hidrología media
 Real

Figura 7: Nivel del embalse Pirrís

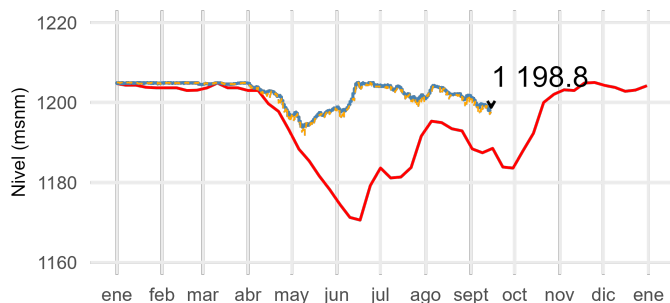

 Predespacho diario
 Programa anual: hidrología media
 Real

Figura 8: Nivel del embalse Reventazón

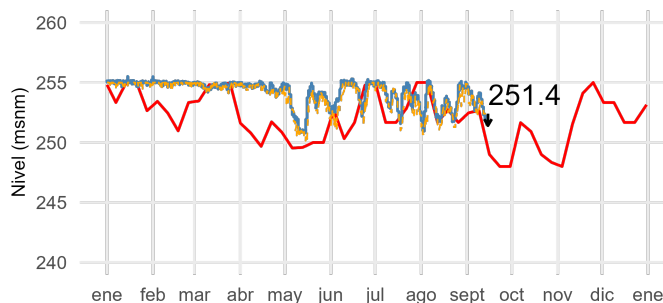

 Predespacho diario
 Programa anual: hidrología media
 Real

Nota: Los niveles "programados anuales" corresponden a los resultados de los estudios de planeamiento operativo energético anual. En la Figura 5 se presenta, además, el rango de resultados para hidrologías desde la inferior hasta la superior obtenidas en dicho estudio. Los niveles programados diarios son resultado de la optimización diaria de energía que se publica en el predespacho nacional de generación y son las metas a seguir por embalse durante la operación en tiempo real.

3. Eventos del SEN

Tabla 3: Indisponibilidades de Generación

Elemento	Potencia de placa (MW)	Tipo Evento	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
PG Miravalles V U1	10.5	Falla generación	2021-06-09	09:26	-	-
PH Cariblanco U2	42.0	Ind. Programada	2025-02-04	07:00	-	-
PT Orotina U1	4.7	Ind. Programada	2025-07-16	00:00	-	-
PT Orotina U2	4.7	Ind. Programada	2025-07-16	00:00	-	-
PH El Encanto U2	4.5	Ind. Programada	2025-08-04	12:35	-	-
PE Rio Naranjo U3	3.0	Ind. Emergencia	2025-08-30	07:01	-	-
PH Chocosuela II U1	7.2	Falla generación	2025-08-31	20:00	-	-
PH Dengo U1	60.0	Ind. Programada	2025-09-03	06:00	-	-
PT Moin U6	32.0	Ind. Programada	2025-09-03	07:00	-	-
PT Garabito U9	18.0	Ind. Programada	2025-09-04	00:00	-	-
PH Ventanas Garita U3	50.0	Ind. Programada	2025-09-08	09:07	2025-09-14	21:00
PH Ventanas Garita U4	50.0	Ind. Programada	2025-09-08	09:07	2025-09-14	21:00
PH Canalete U2	9.0	Falla en distribución	2025-09-14	01:05	2025-09-14	01:28
PH Canalete U1	9.0	Falla en distribución	2025-09-14	01:05	2025-09-14	01:23
PH Echandi	4.3	Falla en distribución	2025-09-14	14:39	2025-09-14	16:38
PH Rio Lajas U2	5.0	Falla en distribución	2025-09-14	14:44	2025-09-14	15:08
PH Rio Lajas U1	5.0	Falla en distribución	2025-09-14	14:44	2025-09-14	15:08
PH Rio Lajas U1	5.0	Falla en distribución	2025-09-14	21:00	-	-
PH Rio Lajas U2	5.0	Falla en distribución	2025-09-14	21:00	-	-
PH Bijagua U1	9.0	Falla en distribución	2025-09-14	23:44	2025-09-14	23:51
PH Bijagua U2	9.0	Falla en distribución	2025-09-14	23:44	2025-09-14	23:51
PE Rio Naranjo	9.0	Falla en distribución	2025-09-14	23:44	2025-09-14	23:51

Tabla 4: Fallas de Transmisión

Subestación	Elemento	Tipo Evento	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin
	Sin eventos de la red de transmisión				



Tabla 5: Eventos con afectación de clientes

Subestación	Elemento	Tipo Evento	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	Carga perdida (MW)
Sin eventos con afectación de carga							