



Estado de la generación del SEN

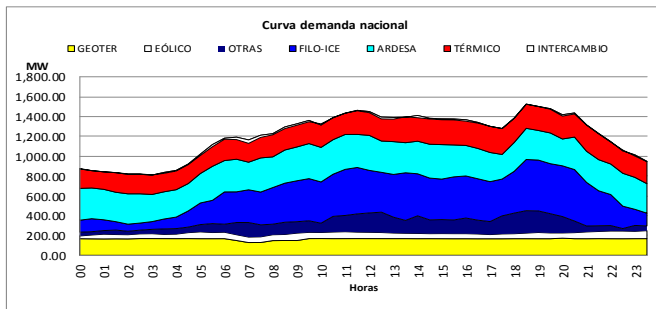

Demanda máxima 1524.19 MW 18:30 horas

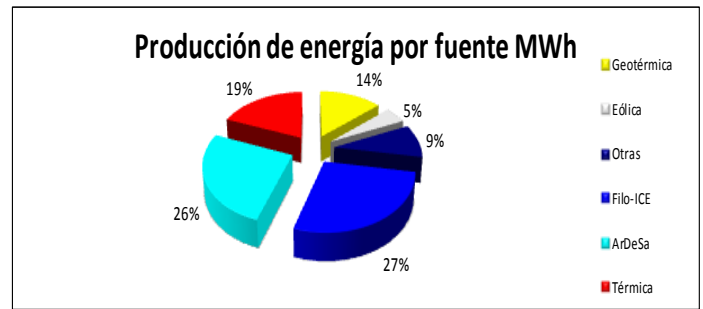





◆ El uso del recurso hídrico se mantiene de acuerdo a la programación de los balances energéticos. El complejo ArDeSa aportó el 29.73 % del total de la energía hidroeléctrica del SEN.

◆ La generación con fuentes térmicas alcanzó su máximo nivel de 244 megavatios durante las horas de la tarde, utilizándose P.T Colima, Guápiles, Orotina, Garabito, San Antonio, Moín Pistón y Moín Gas.

◆ La generación térmica del día representó el 19 % de la generación total del sistema.

◆ El recurso Eólico registró potencias promedio de 55 megavatios durante las horas de la tarde.

Niveles de embalse

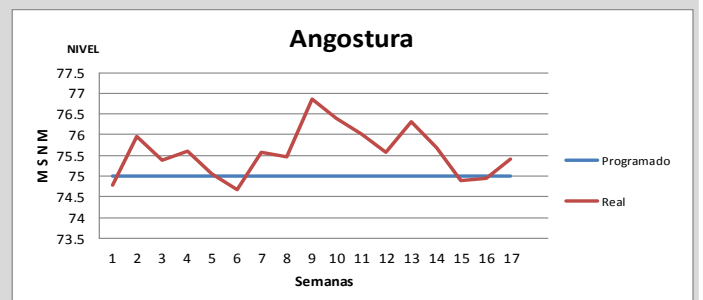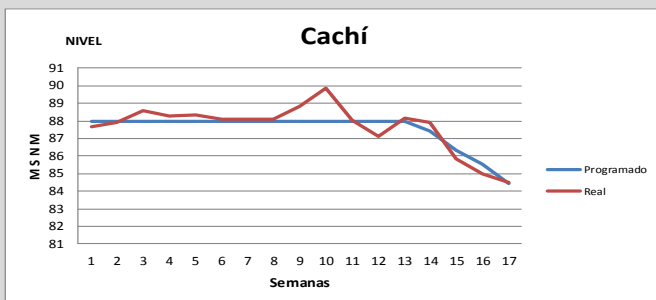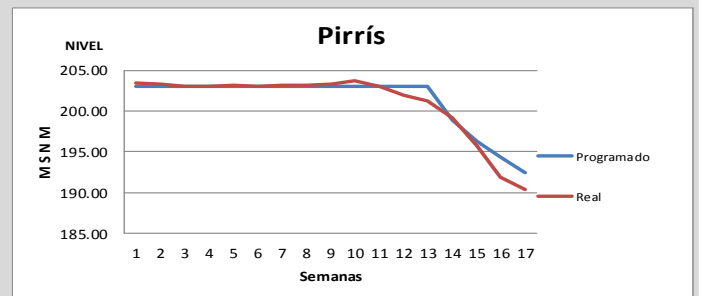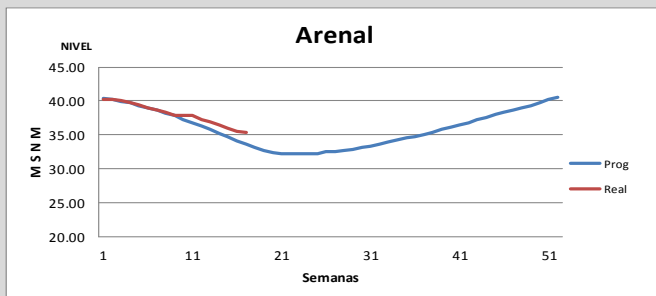

| NIVELES - MSNM | PROGRAMADO | REAL |
|------------------|----------------|----------------|
| | ARENAL | 533.60 |
| CACHÍ | 984.45 | 984.50 |
| ANGOSTURA | 575.00 | 575.42 |
| PIRRIS | 1192.36 | 1190.39 |

